

DATA INSTALLAZIONE – INSTALLATION DATE – INSTALLATIONSdatum – DATE INSTALLATION – FECHA INSTALACIÓN:			
DATA RIGENERAZIONE – REGENERATION DATE – REGENERIERUNGSDatum – DATE RÉGÉNÉRATION – FECHAS REGENERACIÓN			


Cod.: 161450-01



EFFEGI BREGA s.r.l.
via Ferdinando Magellano, 7 - 29010 Sarmato - PC
Italia
Tel. +39 0523 887702 - Fax +39 0523 887013
C.F. - P. IVA Reg. Impr. PC 01452060336
www.effegibrega.it - e-mail: info@effegibrega.it



Azienda con sistema qualità
Certificato TÜV Italia ISO 9001
Certificato n. 50 100 5227

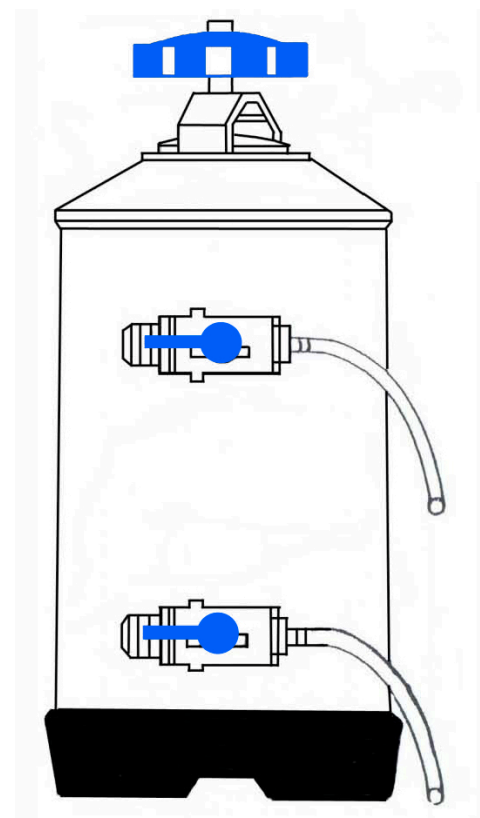

Addolcitore d'Acqua
Water Softener
Adoucisseur d'Eau
Wasserenthärter
Descalcificador de Agua

Diese Anleitungen sind Bestandteile des Produkts; bitte lesen Sie alle darin enthaltenen Hinweise zur sicheren Installation, Verwendung und Instandhaltung des Geräts sorgfältig durch. Der Wasserenthärter ist ausschließlich zum Enthärten von kaltem Trinkwasser bestimmt; jede andere Verwendung ist ungeeignet und nicht zweckdienlich.

ACHTUNG: Zur Regenerierung ist ausschließlich grobes Natriumchlorid NaCl (Kochsalz) zu verwenden; die Verwendung von chemischen Substanzen oder Produkten ist verboten.

Die im Wasserenthärter enthaltenen Harze sind für die Wirkungsweise des Geräts erforderlich, bitte nicht wegwerfen.

INSTALLATION

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob der Wasserenthärter unbeschädigt ist. Die Verpackungselemente (Kunststoffbeutel, Karton, usw.) dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen. Die Installation ist in Einhaltung der geltenden Vorschriften nach den Anweisungen des Gerätherstellers von einem Fachmann auszuführen. Durch eine falsche Installation können Personen, Tiere und Sachen zu Schaden kommen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Den Wasserenthärter in Räumen mit einer Umgebungstemperatur von mindestens 5°C und maximal 30°C (Grad Celsius) installieren.

ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG (Abb. 1)

Der Anwender hat zwischen der Wasserleitung und dem Wasserenthärter einen Hahn zu installieren, mit dem der Durchlauf erforderlichenfalls unterbrochen werden kann; außerdem ist ein Rückschlagventil zu installieren, um zu vermeiden, dass die Versorgungsleitung unter Druck gesetzt wird. Die Ein- und Auslassleitungen an den Wasserenthärter anschließen und fest anziehen. Die Wasserauslassleitung direkt an einen Abfluss anschließen


REGENERIERUNG

Nach Verbrauch der ersten 500 l Wasser (s. Wasseruhr) die Regenerierung vornehmen, indem man 1 kg grobes Kochsalz wie in den Hinweisen einführt. Alle 500 l verbrauchtes Wasser wiederholen.

- 1 Stellen Sie einen leeren Behälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 2 l unter den Schlauch "E".
- 2 • Verschieben Sie die Hebel "C" und "D" von links nach rechts (Abb. 2).
• Warten, bis der Druck im Wasserenthärter gleich Null ist.
• Entfernen Sie den Deckel durch Abschrauben des Griffes "G".
• Führen Sie das Salz ein.
- 3 • Bringen Sie den Deckel wieder an und schieben Sie den Hebel "C" von rechts nach links (Abb. 3).
• Lassen Sie das Salzwasser über den Schlauch "F" ablaufen, bis es ungesalzen ist.

 **Es darf kein Salzwasser in das Gerät dringen!**

- 4 • Sicherstellen, dass das Wasser vollkommen süß ist.
• Schieben Sie den Hebel "D" von rechts nach links (Abb. 4).

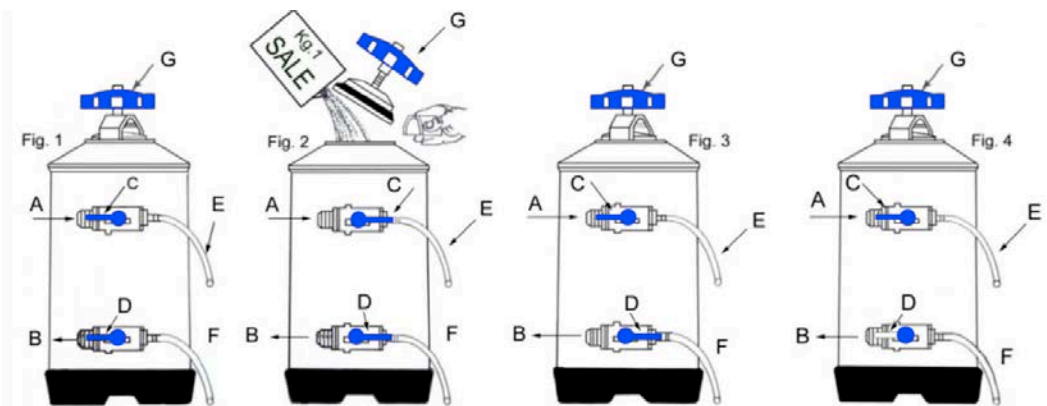

LEGEND:

- A Water inlet
- B Water outlet
- C Water inlet tap
- D Water outlet tap
- E Pressure relief hose
- F Regeneration hose
- G Cover knob

LITERS OF WATER SOFTENED DEPENDING ON HARDNESS				
20°f	30°f	40° f	50°f	60°f
11°d	16°d	22°d	28°d	33°d
200 ppm CaCO ₃	300 ppm CaCO ₃	400 ppm CaCO ₃	500 ppm CaCO ₃	600 ppm CaCO ₃
1680	1120	840	672	560

TECHNICAL DATA		
Flow Rate	1000	l/h
Minimum/Maximum Pressure	1÷8	bar
Feed Water Min./Max. Temperature	4÷15	°C
Height	400	mm
Weight	7,5	kg
Resins	5,6	l
Salt/Reg.	1	kg